

PLACAS OBRIGATÓRIAS NO POSTO DE COMBUSTÍVEIS



ALERTA AO CONSUMIDOR - CDC
Conforme resolução ANP nº 9, 07.03.2007

Sr. Consumidor
Se abastecer o seu veículo, e teve dúvidas quanto ao volume de combustível líquido adquirido, observe os itens:

1º Solicite a medida de capacidade de 20 litros disponível no posto (atender) a medida deve possuir a marca de verificação e ser do metro;

2º Solicite ao fornecedor colocar 20 litros de combustível na medida;

3º Verifique se o nível do combustível está abaixo da marca inferior do mostrador da medida (100 ml);

4º Caso positivo, a bomba está irregular;

5º Solicite a regularização da bomba ao responsável pelo posto;

6º Comunique a ocorrência ao inmetro ou a ANP.

É SEU DIREITO



ANP - Placa Adesiva Alerta Volume de Combustível Obrigatória pela ANP

Diesel

Veículos a diesel fabricados a partir de 2012 devem ser abastecidos somente com diesel S-10. Não misture o fluido ARLA 32 ao óleo diesel. O descumprimento destas orientações causa danos ao motor

Para esclarecer dúvidas ou denunciar alguma irregularidade ligue

0800 970 0267
Centro de Relações com o Consumidor - ANP
www.anp.gov.br/faleconosco




ANP - Placa Adesiva Aviso Diesel S-10 PLACA DE BOMBA - 1 PARA CADA LADO Obrigatória pela ANP

Etanol

O etanol deve estar límpido, isento de impurezas, e não pode apresentar coloração alaranjada.

Para esclarecer dúvidas ou denunciar alguma irregularidade ligue

0800 970 0267
Centro de Relações com o Consumidor - ANP
www.anp.gov.br/faleconosco



ANP - Placa Adesiva Aviso Etanol PLACA DE BOMBA - 1 PARA CADA LADO Obrigatória pela ANP



CNPJ DO POSTO REVENDEDOR

ENDEREÇO COMPLETO DO POSTO REVENDEDOR

DÚVIDAS OU DENÚNCIAS DE IRREGULARIDADES SOBRE COMBUSTÍVEIS:
LIGUE PARA O CENTRO DE RELAÇÕES COM O CONSUMIDOR - ANP:

0800 970 0267
www.anp.gov.br/faleconosco

ANP - Placa Adesiva CNPJ e Endereço PLACA DE BOMBA - 1 PARA CADA LADO Obrigatória pela ANP

GASOLINA ADITIVADA

REGISTRO ANP - nº

DEFINIÇÃO

É UM DETERGENTE SINTÉTICO DE 4ª GERAÇÃO QUE PROPORCIONA A LIMPEZA DE TODO O SISTEMA: VÁLVULA DE ADMISSÃO, DE ESCAPE, INJETOR, CARBURADOR E CÂMARA DE COMBUSTÃO.

PROPRIEDADES

IMPEDE A FORMAÇÃO DE DEPÓSITOS NA VÁLVULA DE ADMISSÃO, INJETORES, CARBURADOR E CÂMARA DE COMBUSTÃO

LIMPA AS VÁLVULAS DE ADMISSÃO;

DIMINUI A EMISSÃO DE POLUENTES;

AUMENTA A VIDA ÚTIL DO SISTEMA DE COMBUSTÃO;

INIBE A CORROSÃO DOS COMPONENTES EM CONTATO COM A GASOLINA.

PORTARIA Nº 041/1999

ANP - Placa Adesiva Gasolina Aditivada
colocar nas bombas de gasolina aditivada
Obrigatória pela ANP

AVISOS

NOCIDIDADE ETANOL - GASOLINA - DIESEL

DO ETANOL

INALHAÇÃO - Quando os vapores podem causar irritação da mucosa respiratória, dor de cabeça e sonolência. Retorne a loja para troca/estorno.

INGESTÃO - Quando ingerido, pode causar dor de cabeça e sonolência. Quando absorvido em altas doses, pode provocar tontura, embotagem, vômitos, podendo evoluir até a perda total da consciência. Não misture ao álcool. Use água à vontade.

PELE - Não causar irritação significativa ou prolongada. Lave bem com água e sabão.

OLHEIO - Provoca irritação e vermelhidão, podendo produzir lacrimejo na córnea. Lave com água e sabão durante 10 minutos.

DA GASOLINA

INALHAÇÃO - Quando inalado, causa irritação nas vias aéreas superiores com sensação de ardência, provocando dor de cabeça, náusea e tontura. Retorne a loja para troca/estorno.

INGESTÃO - Sua ingestão é tóxica, provocando irritação na mucosa digestiva. Pode ser aspirado para os pulmões causando pneumonia química. Não misture ao álcool. Use água à vontade.

PELE - Em contato prolongado, como parte de indivíduos mais sensíveis, pode provocar irritações. Lave bem com água e sabão.

OLHEIO - Provoca irritação e vermelhidão, podendo produzir lacrimejo na córnea. Lave com água durante 10 minutos.

DO ÓLEO DIESEL

INALHAÇÃO - Quando inalado, causa irritação nas vias aéreas superiores com sensação de ardência, provocando dor de cabeça, náusea e tontura. Retorne a loja para troca/estorno.

INGESTÃO - Sua ingestão é tóxica, provocando irritação na mucosa digestiva. Pode ser aspirado para os pulmões causando pneumonia química. Não misture ao álcool. Use água à vontade.

PELE - Em contato prolongado, como parte de indivíduos mais sensíveis, pode provocar irritações. Lave bem com água e sabão.

OLHEIO - Provoca irritação e vermelhidão, podendo produzir lacrimejo na córnea. Lave com água durante 10 minutos.

ANP - Placa Adesiva Nocividade Etanol, Gasolina e Diesel
PLACA DE BOMBA - 1 PARA CADA LADO Obrigatória pela ANP

INFORMAÇÕES SOBRE ESTABELECIMENTO:

REVENDEDOR AUTORIZADO PELA ANP SOB O NÚMERO

RAZÃO SOCIAL

NOME FANTASIA

CNPJ


ENDEREÇO

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO

ÓRGÃO REGULADOR E FISCALIZADOR - GOVERNO FEDERAL
AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS

Reclamações que não forem atendidas pelo revendedor varejista deverão ser dirigidas para o Centro de Relações com o Consumidor - CRC da ANP.

Ligação gratuita
0800 970 0267
Centro de Relações com o Consumidor - ANP
www.anp.gov.br/faleconosco



ANP - Placa de Identificação | Quadro de Aviso
Obrigatória pela ANP



Combustível de qualidade é direito seu.

ANP DENUNCIE o lugar onde você encontrou o problema

0800 970 0267

SITE: WWW.ANP.GOV.BR conforme a portaria 116

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

ANP - Telefone para Denúncia ANP
Obrigatória pela ANP

CONSUMIDOR VOCÊ TEM DIREITO AO TESTE GRATUITO DE QUALIDADE DO COMBUSTÍVEL


ARTIGO 8º PORTARIA Nº 248 - ANP

ANP - Teste de Qualidade do Combustível
Obrigatória pela ANP





**Conama - Resíduos e Óleos Lubrificantes
Placa regulamentada pelo Conama**

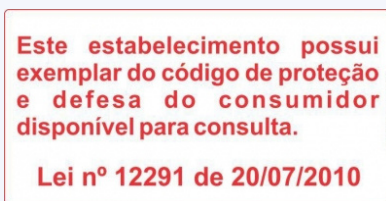

**Conveniência - Exemplar Código de
Defesa do Consumidor
OBRIGATÓRIA - Por LEI FEDERAL**



**Conveniência - Proibição
Bebidas Alcoólicas
OBRIGATÓRIA - Por LEI FEDERAL**



**Conveniência - Proibido Venda de
Cigarro para Menores
OBRIGATÓRIA - Por LEI FEDERAL**

ATENÇÃO

**COMPARE O NÍVEL DO ETANOL
COM A COLUNA VERMELHA**



**PRODUTO DENTRO DA
ESPECIFICAÇÃO**



**PRODUTO DENTRO DA
ESPECIFICAÇÃO**



**PRODUTO FORA DA
ESPECIFICAÇÃO**

**Pista - Adesivo para Kit Densímetro
Obrigatória pela ANP**

Emergências Combustíveis Líquidos

Recomendações de procedimentos de emergência de acidentes com vazamentos de combustível líquido:

- ✓ Evitar acendimentos e registros de combustão lampas.
- ✓ Não fumar.
- ✓ Evitar a integridade operacional da emergência em unidades de energia.

Fogo à distância: Comunicar imediatamente ao corpo de bombeiros.

- ✓ Ativar protocolos de emergência.
- ✓ Desligar a chave geral do posto.
- ✓ Usar para o corpo de bombeiros.
- ✓ Comunicar imediatamente a Distribuidora.

Atenção: Não utilizar água, bicarbonato de sódio, produtos químicos e materiais inflamáveis.

Atenção: Não utilizar produtos inflamáveis e materiais inflamáveis.

Abastecimento de Bombas Tanques com Corrosões, Furros, componentes de juntas, conexões e válvulas com defeito.

- ✓ Ativar protocolos de emergência.
- ✓ Desligar a chave geral do posto.
- ✓ Usar para o corpo de bombeiros.
- ✓ Comunicar imediatamente a Distribuidora.

Qualquer índice de contaminação ambiental: Solo, lençol freático, rios, lagoas, etc. - Comunicar imediatamente a Distribuidora.

Vazamentos e Derrames de Produtos


- Não fumar e não acender.
- Evitar qualquer tipo de ignição.
- Desligar a chave geral do posto.
- Não fumar e não acender qualquer tipo de cigarro ou qualquer tipo de produto que possa gerar combustão.
- Não fumar, não utilizar telefones celulares, rádios ou qualquer aparelho que possa gerar combustão.
- Cobrir o produto derramado através de bombas, recipientes que for possível com baldes e usar material absorvente para recolhimento.

- Notificar que podem ser usados como barreiras: areia, terra, serragem, cascalho, concreto, cordões absorventes e etc. Nunca direcionar o produto para pilhas de água pluvial, rio, lagoa e etc.
- Não usar água ou material que reative ou cause expansão de água e óleo e o melhor resultado de recolhimento do produto, colocando-o em baldes com identificação. Que devem ser devidamente controlados e armazenados.
- Somente retirar as atividades quando não houver mais nenhum vazamento de produto.


193 CORPO DE BOMBEIROS 190 POLÍCIA

CONFORME DETERMINAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

**Pista - Emergência Combustíveis Líquidos
Placa regulamentada pelo Conama**

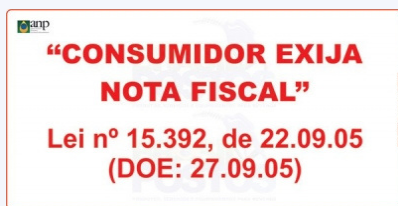

Pista - Exigência de Nota Fiscal
OBRIGATÓRIA - Por LEI FEDERAL

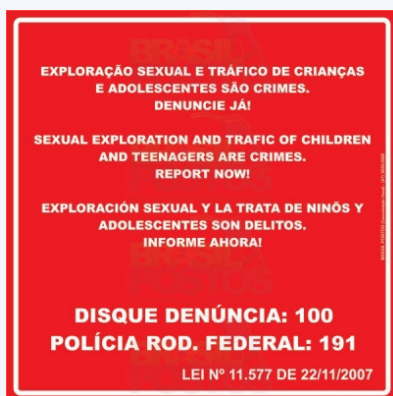

OBRIGATÓRIA - Por LEI FEDERAL
Pista - Exploração Sexual de Crianças




Pista - Placa Abasteça Até o Limite
Placa regulamentada pela Lei Municipal



Pista - Placa Adesiva Proibições I
Obrigatória pela ANP



Pista - Porcentagem Etanol na Gasolina, Opção 1
Placa regulamentada pelas Leis Municipal e Estadual

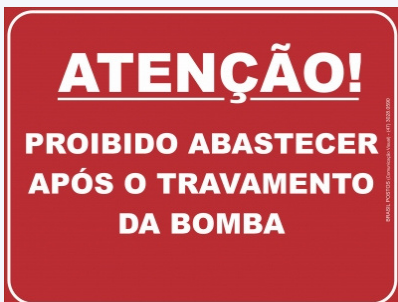


Pista - Proibido Abastecer após Travamento da Bomba
Placa regulamentada pelas Leis Municipal e Estadual



Pista - Proibido Uso de Capacete
Placa regulamentada pelas Leis Municipal e Estadual



Pista - Proibido Venda de Combustível em garrafa PET
Resolução 41/2013 da ANP

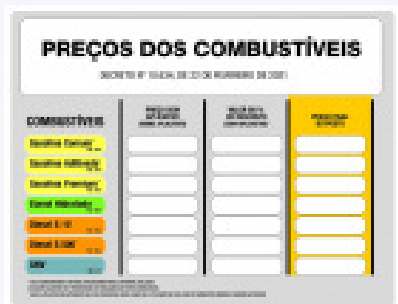

Placa Aplicativo
Obrigatória apenas para os postos que possuem aplicativo de desconto. LEI FEDERAL

PLACA DE TRIBUTOS SOBRE OS COMBUSTÍVEIS
Decreto 11.121 de 06/07/22

Combustível	ICMS	PIS	Cofins	Imposto de Renda	Outros	Total
Gasolina Comum						
Gasolina Ethanol						
Gasolina Flex						
Alcool Anidro						
Alcool E-10						
Alcool E-25						
Alcool E-50						
Alcool E-100						
Alcool E-150						
Alcool E-200						
Alcool E-300						
Alcool E-400						
Alcool E-500						
Alcool E-600						
Alcool E-700						
Alcool E-800						
Alcool E-900						
Alcool E-1000						

Placa de Tributos do Decreto 11.121 06/07/22
LEI FEDERAL

VALORES APROXIMADOS DOS TRIBUTOS E DO COMBUSTÍVEL NO PRODUTOR/IMPORTADOR
SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 2021

COMBUSTÍVEL	VALOR APROXIMADO DO COMBUSTÍVEL	VALOR APROXIMADO DO ICMS	VALOR APROXIMADO DO PIS	VALOR APROXIMADO DO COFINS	VALOR APROXIMADO DO IRR	VALOR APROXIMADO DOS OUTROS TRIBUTOS
Gasolina Comum						
Gasolina Ethanol						
Gasolina Flex						
Alcool Anidro						
Alcool E-10						
Alcool E-25						
Alcool E-50						
Alcool E-100						
Alcool E-150						
Alcool E-200						
Alcool E-300						
Alcool E-400						
Alcool E-500						
Alcool E-600						
Alcool E-700						
Alcool E-800						
Alcool E-900						
Alcool E-1000						


PLACA TRIBUTOS(preencher c/ canetão
quadro branco)
LEI FEDERAL



Segurança - Atmosfera Explosiva
Placas regulamentadas pela FEPAM



PLACAS REGULAMENTADAS PELA NR 20 E
MINISTÉRIO DO TRABALHO
Segurança - Embalagens Contaminadas
Lubrificantes

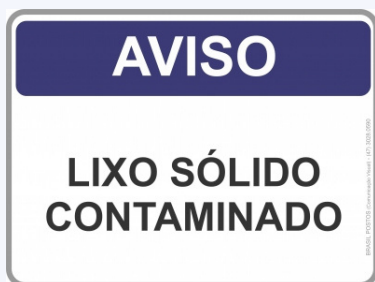

Segurança - Lixo Sólido Contaminado
PLACAS REGULAMENTADAS PELA NR 20 E
MINISTÉRIO DO TRABALHO



Segurança - Placa Benzeno
PLACA DE BOMBA - 1 PARA CADA LADO Placa regulamentada pela NR 20 e Ministério do Trabalho



**Segurança - Placa Desça da Moto ao Abastecer
Obrigatória pela ANP**



**Segurança - Placa Lixo Comum
PLACAS REGULAMENTADAS PELA NR 20 E
MINISTÉRIO DO TRABALHO**



**Segurança - Placa Lixo Reciclável
PLACAS REGULAMENTADAS PELA NR 20 E
MINISTÉRIO DO TRABALHO**



**Sinalização - Aviso Bomba de Incêndio
Placa regulamentada pela NR 20 e
Ministério do Trabalho**



**Sinalização - Aviso de Perigo Alta Tensão
Placa regulamentada pela NR 20 e
Ministério do Trabalho**



Sinalização - Cuidado Perigo
Placa regulamentada pela NR 20 e
Ministério do Trabalho



Sinalização - Extintor de Incêndio
Placa regulamentada pela NR 20 e
Ministério do Trabalho



Sinalização - Não Fume Produto Inflamável
Placa regulamentada pela NR 20 e
Ministério do Trabalho



Sinalização - Produto Inflamável
Placa regulamentada pela NR 20 e
Ministério do Trabalho



Sinalização - Proibido Som Nesta Área
Placa regulamentada pelas Leis
Municipal e Estadual




Sinalização - Quadro de Força
Placa regulamentada pela NR 20 e
Ministério do Trabalho



Sinalização - Quadro de Luz
Placa regulamentada pela NR 20 e
Ministério do Trabalho



Sinalização - Trabalhe com Segurança
Placa regulamentada pela NR 20 e
Ministério do Trabalho

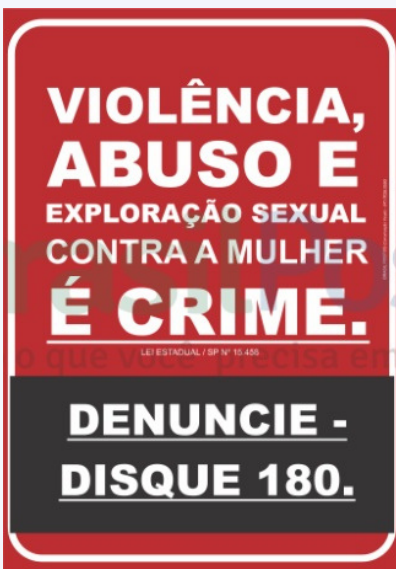

Sinalização - Violência Contra Mulher
OBRIGATÓRIA - Por LEI FEDERAL

ATENDEMOS EM TODO O ESTADO DA BAHIA E PERNAMBUCO



@contabilidadevittoriavanin



contabilidadevittoriavanin



(74) 99114 1192